



Zu- / Abluftanlage sowie Umluftanlage

Bitte beachten Sie:

Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.

Beispiel einer Zuluftanlage

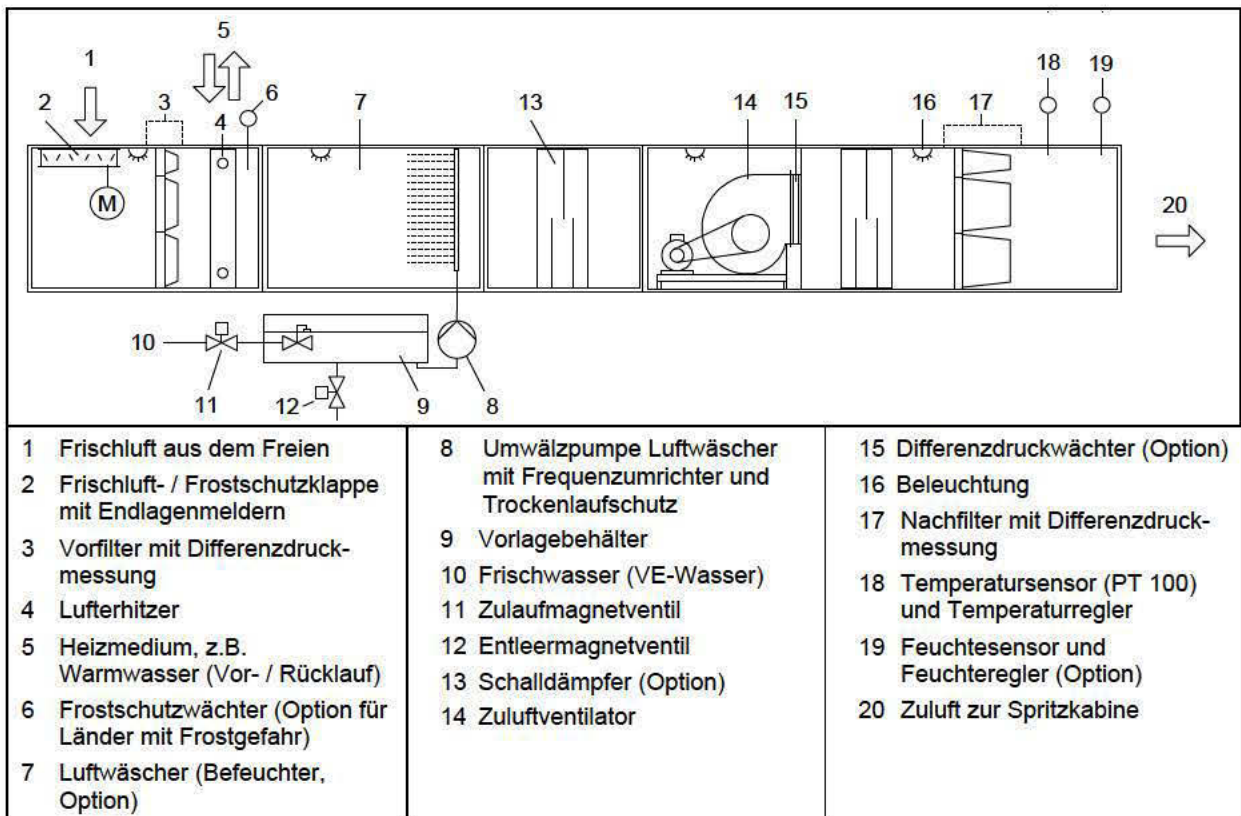

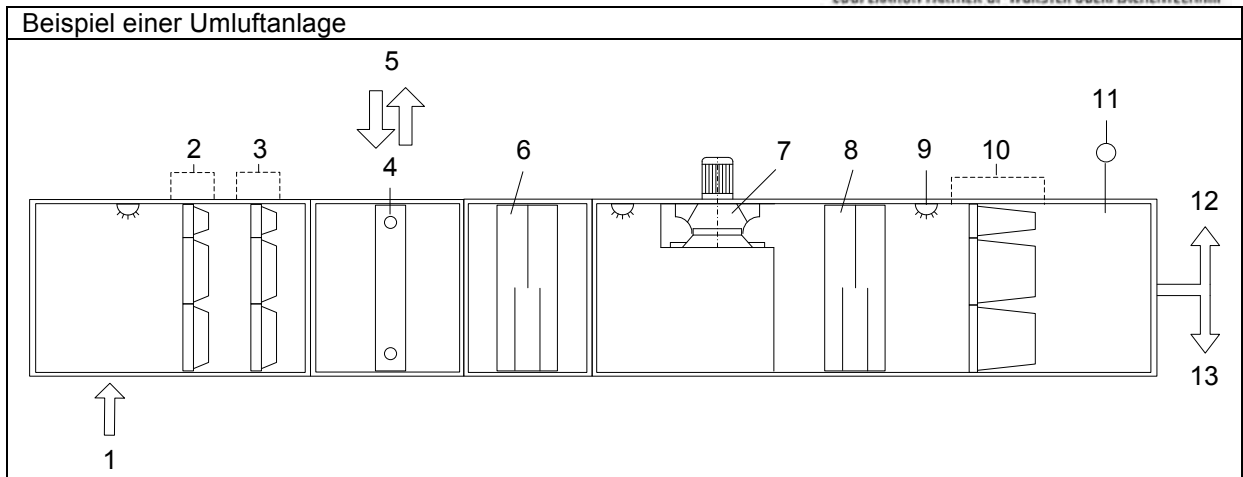

1 Abluft aus Spritzkabine	6 Schalldämpfer (*, Option)	11 Temperatursensor (*, PT 100) und Temperaturregler (*)
2 Vorfilter 1 mit Differenzdruckmessung (*)	7 Umluftventilator (*) mit Differenzdruckwächter (*)	12 Abluft zur Abluftreinigung oder über Dach
3 Vorfilter 2 mit Differenzdruckmessung (*)	8 Schalldämpfer (*, Option)	13 Zuluft zur Spritzkabine
4 Lufterhitzer	9 Beleuchtung (*)	
5 Heizmedium, z.B. Warmwasser (Vor- / Rücklauf)	10 Filter mit Differenzdruckmessung (*)	



1. * ATEX-Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche erforderlich









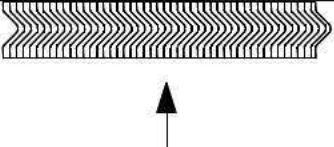




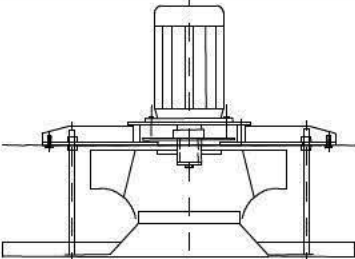

Da die Umluftanlage bei Umluftkabinen ein explosionsgefährdeter Bereich (Zone 2) darstellt, dürfen nur für diese Zone zugelassene Anlagenkomponenten, Filter und Schalldämpfer eingesetzt werden!

Folgende „Originalersatzteile“ für Ihre Wurster Lüftungsanlage(n) können Sie über BaseCoat beziehen:

Anlagenteil	Verschleiß- /Ersatzteil	Bemerkungen
Pumpen	<ul style="list-style-type: none"> - Gleitringdichtungen und statische Dichtungen von Kreisel- bzw. sonstigen Pumpen - Membrane von Druckluftmembranpumpen 	Gleitringdichtungen sind pumpenabhängige Spezialdichtungen mit teilweise sehr langen Lieferzeiten!
Armaturen	<ul style="list-style-type: none"> - Manschetten von Absperrklappen - Membrane von Druckluftmembran- und Quetschventilen 	
Messgeräte	<ul style="list-style-type: none"> - Manometer / Thermometer - Durchflussmesser 	

<p>Filter von Umluftgeräten</p> 	<p>Die Filter haben eine ATEX-Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche (Zone 2) und müssen beim Filterwechsel durch gleichartige Filter (mit ATEX-Zulassung) ersetzt werden.</p>	
---	---	---

Bezeichnung	Ansicht
Abluft Ventilatoren	
Niveau-u. Trockenlaufsonde	
Leckagesonde mit WHG Zulassung	
Temperatur Fühler	
Feuchtefühler (ex)	
Temperatur Regler (vorkonfiguriert)	
Mechanische Schwimmerventile	
Schwimmerschalter	
Tropfenabscheider	

Taschenfilter für Zuluftgeräte	
Deckenfilter der Spritzkabine	
Farbnebelabscheider / Farbnebelfilter	
Differenzdruckmesser	

Sonstige Ersatzteile auf Anfrage